INNODATEN
Datenmanagement
Hauptstrasse 19 a
22145 Hamburg
Telefon 040 67 83 66 3
info@innodaten.de

Elektrische Anschlüsse Kühlraumschaltschrank mit Regler

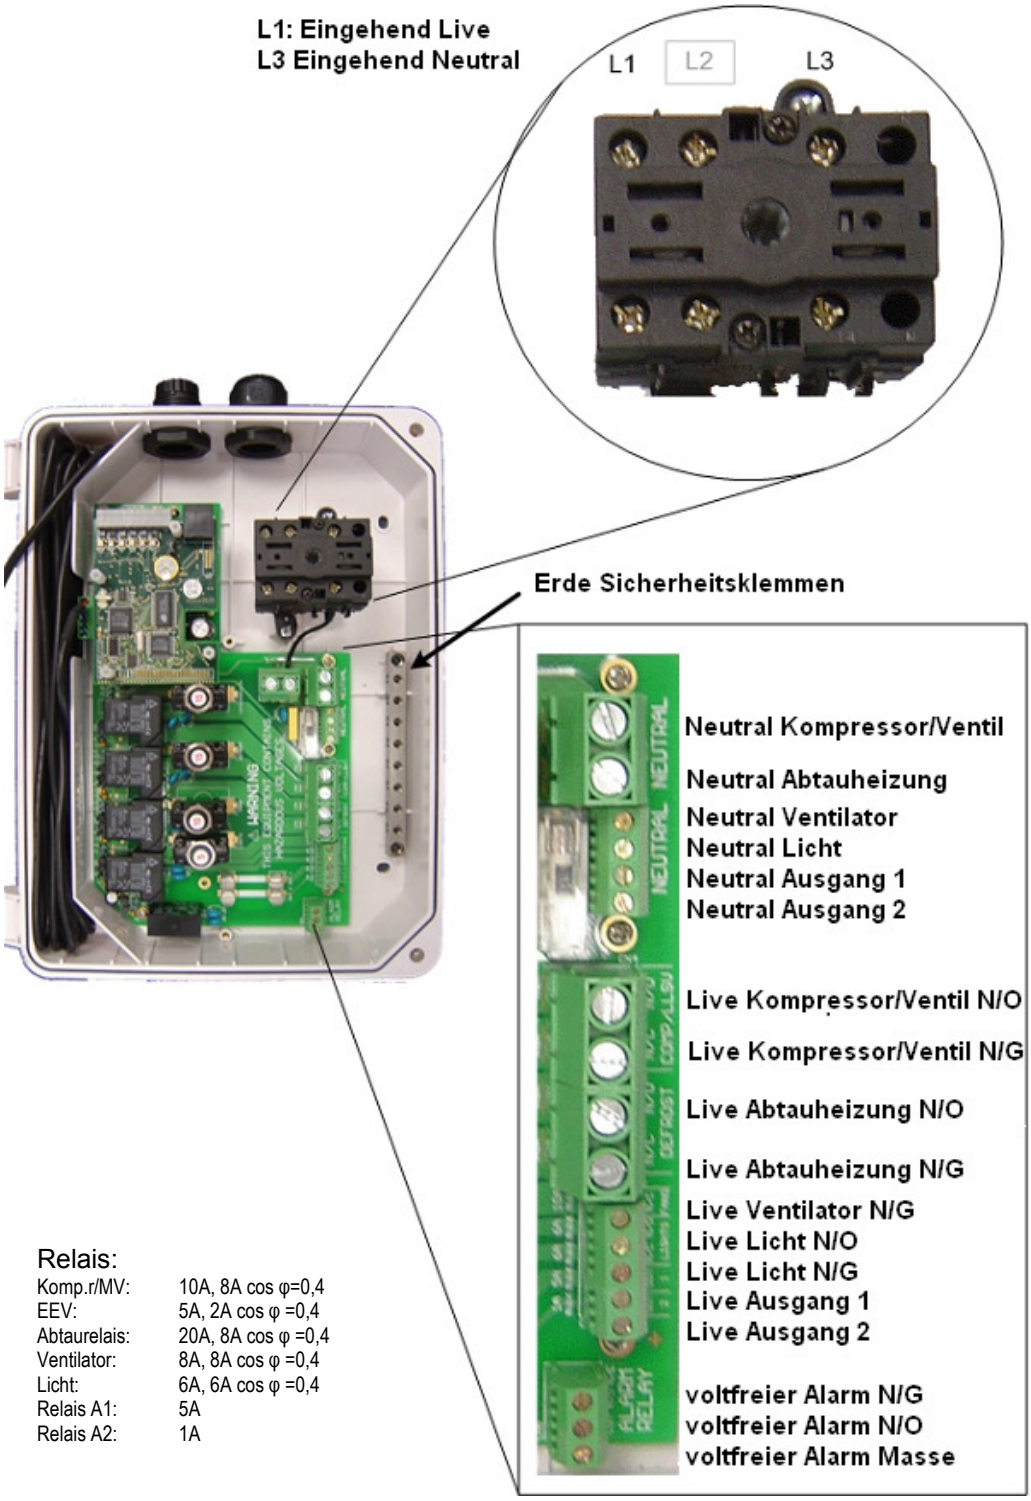

Relais:

Komp.r/MV:	10A, 8A cos φ=0,4
EEV:	5A, 2A cos φ =0,4
Abtaurelais:	20A, 8A cos φ =0,4
Ventilator:	8A, 8A cos φ =0,4
Licht:	6A, 6A cos φ =0,4
Relais A1:	5A
Relais A2:	1A